METHODO s.r.l.
modelli e tecnologie per la geologia e l'ambiente

Commessa n. 198P/01 **Data** 26/09/2001

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DPSH

Committente :	**Dott. Geol. Antinori Alberto**			
Cantiere :	**Sant'Ippolito (PU)**			
Penetrometro	**DPSH Tipo ISSMFE**			
Comune				
Picchetto	**2**			
Prova n.	**1**		Del	**20/09/2001**
Inizio a	**0,00**	ml		
Fine a	**-3,00**	ml		
Q.ta falda	**non ril.**	ml		
Q.ta p.c.				

Peso del maglio	**63,5** Kg	Altezza di caduta	**75** cm
Angolo punta conica	**90** °	Sezione punta	**20** cmq
Peso aste	**6,3** Kg/ml	Avanzamento	**20** cm

Note :

Responsabile: Dott. Paolo Spallacci

60020 Castelferretti (AN) - Via V. Veneto, 22
tel. 071/9188636 fax 071/9161798;
C.F.-P.IVA 01480020427 - R.E.A. N. 0145577
C.C.I.A. AN N. 124297/1997
e-mail: methodo@methodo-group.com
Website: www.methodo-group.com

NISZERT
S.G.Q. UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFICATO N° 18/1698D

Commessa n. 198P/01	Picchetto: 2	Prova n. 1

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DPSH


Prof.	Nc	Rd
m	N20	Kg/cmq
0,2	2	23,50
0,4	2	23,20
0,6	5	57,26
0,8	8	90,46
1	15	167,51
1,2	21	231,65
1,4	23	250,64
1,6	19	204,57
1,8	17	180,87
2	20	210,31
2,2	22	228,66
2,4	24	246,60
2,6	28	284,46
2,8	30	301,37
3	32	317,92
3,2		
3,4		
3,6		
3,8		
4		
4,2		
4,4		
4,6		
4,8		
5		

Prof.	Nc	Rd
m	N20	Kg/cmq
5,2		
5,4		
5,6		
5,8		
6		
6,2		
6,4		
6,6		
6,8		
7		
7,2		
7,4		
7,6		
7,8		
8		
8,2		
8,4		
8,6		
8,8		
9		
9,2		
9,4		
9,6		
9,8		
10		

DPSH Dynamic Probing Super Heavy

Picchetto n.	**2**	Prova n.	**1**
Cantiere	**Sant'Ippollito (PU)**	del	**20/09/01**
Committente	**Dott. Geol. Antinori Alberto**		
Livello falda	**non ril.** ml		

Numero di colpi
(N 20)

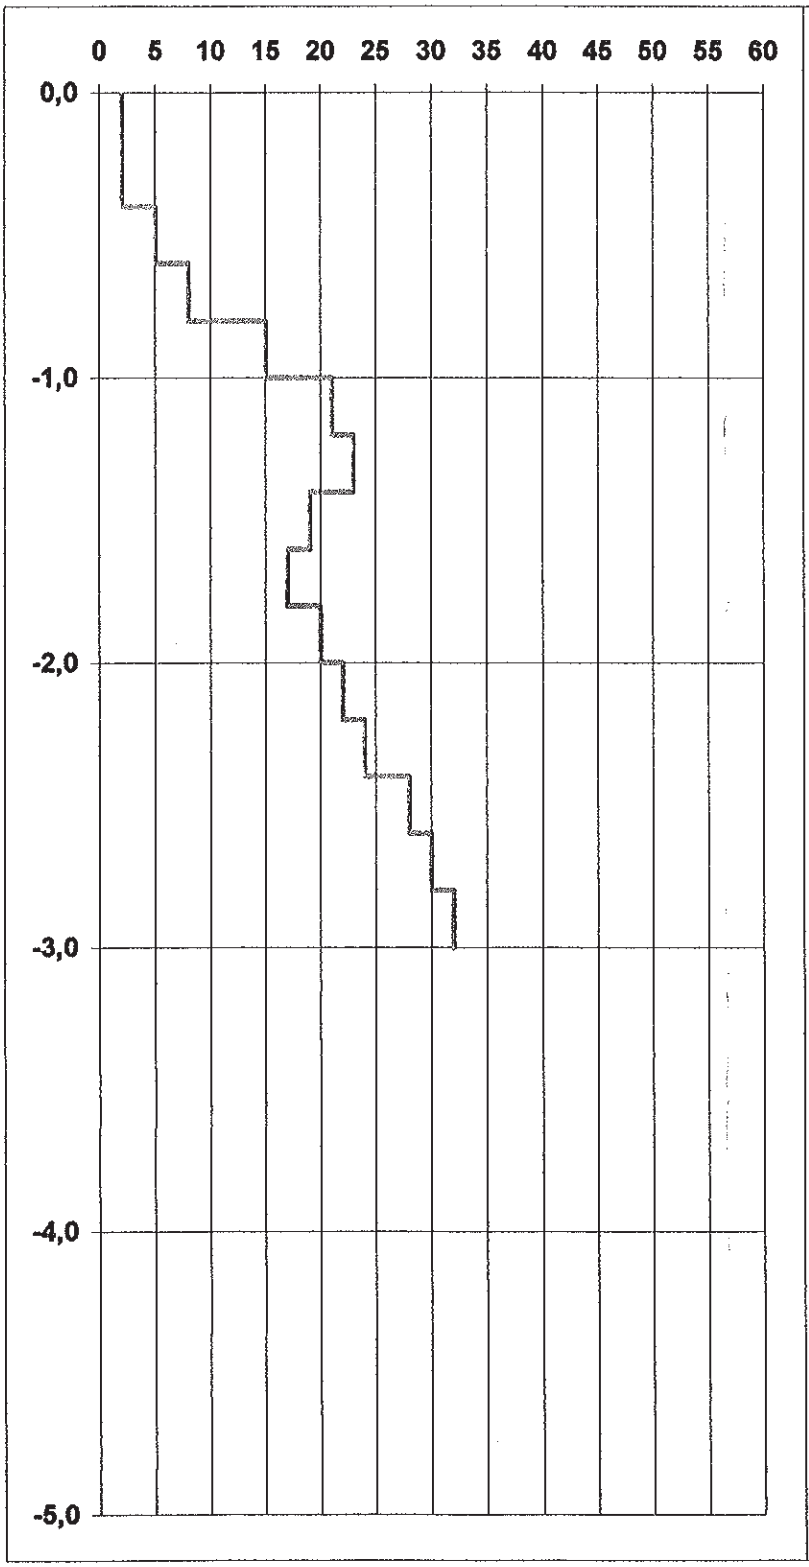

Resistenza dinamica
(Kg/cmq)

